


## Mehrsparren – Hauseinführung

### Installationsbeispiel

Gebäude - Innenseite

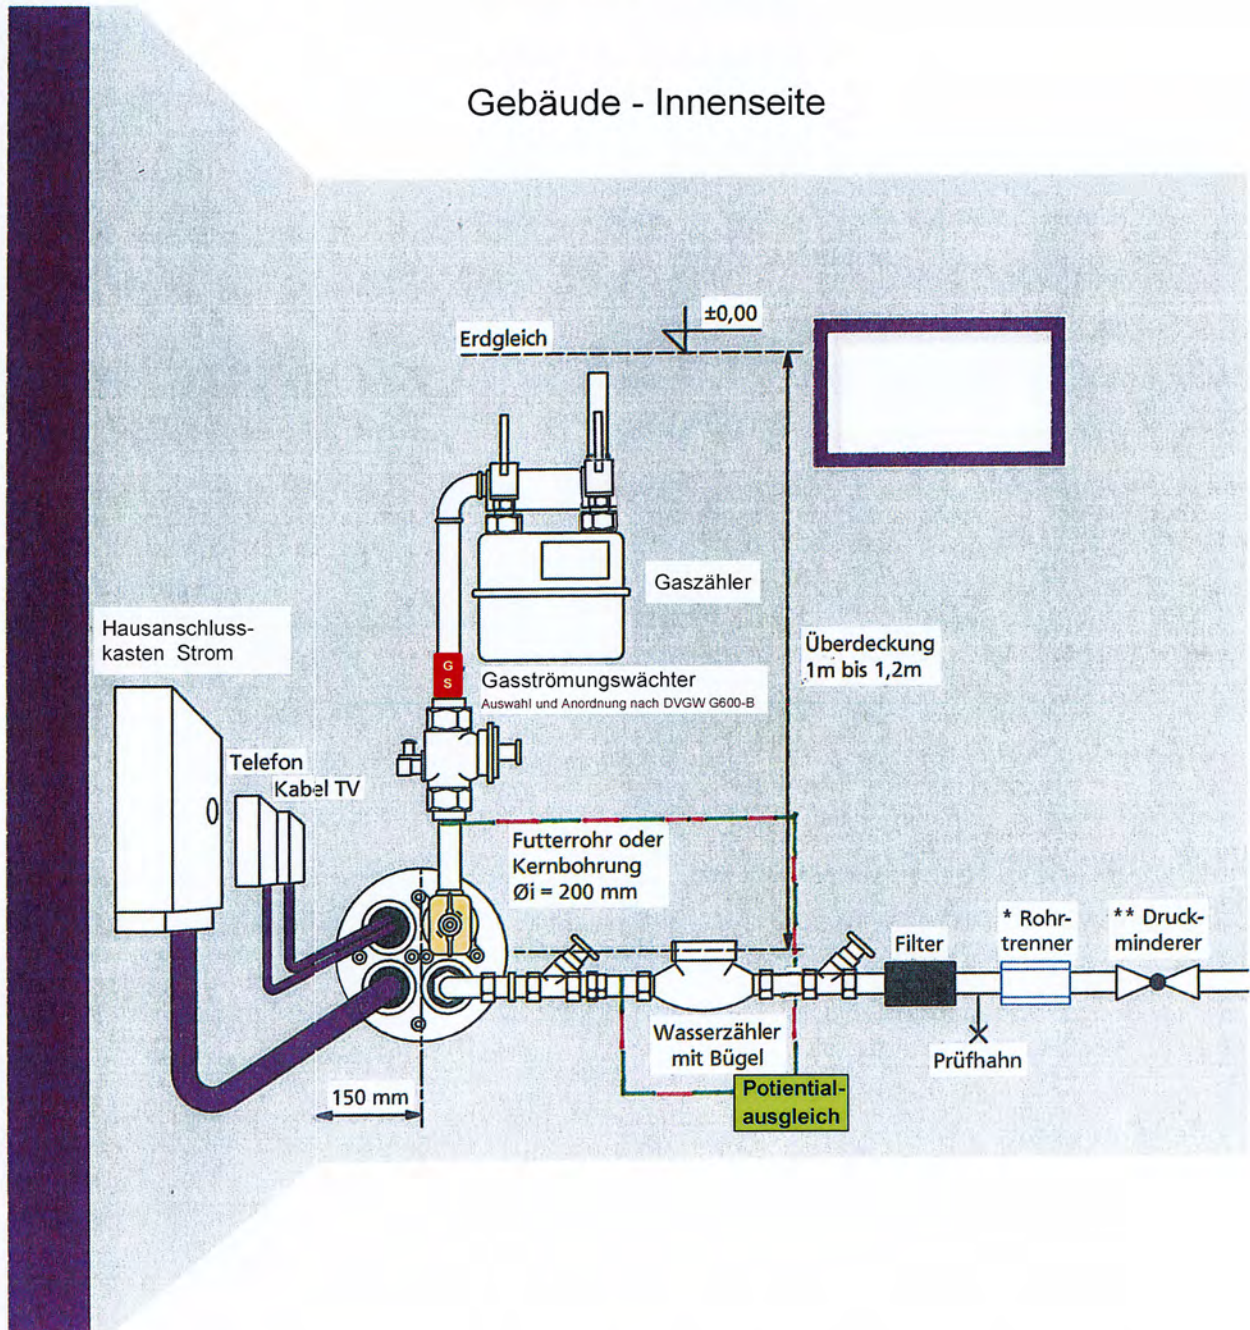

**\*Rohrtrenner:**

Siehe auch Richtlinien für die Herstellung von Wasser- und Gasnetzanschlusßleitungen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd (Punkt 9)  
Bitte beachten Sie auch, dass dadurch Mehraufwendungen entstehen!

**\*\*Druckminderer:**

Nur bei erhöhtem Eingangsdruck von > 5 bar