

Netzanschluss Gasverteilungsnetz





Niederdruck (max. 25 mbar)

Anlage 1

1 Gaszähler

- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- 2 Lösbare Verbindung
- GS** **Gasstörungswächter**
Auswahl und Anordnung nach DVGW G600-B
- 4 Gaszähler – Absperreinrichtung im Eingang und Ausgang
- 5 Zweirohr-Gaszähler
- 5a Zähleranschlussplatte **unbedingt erforderlich!**

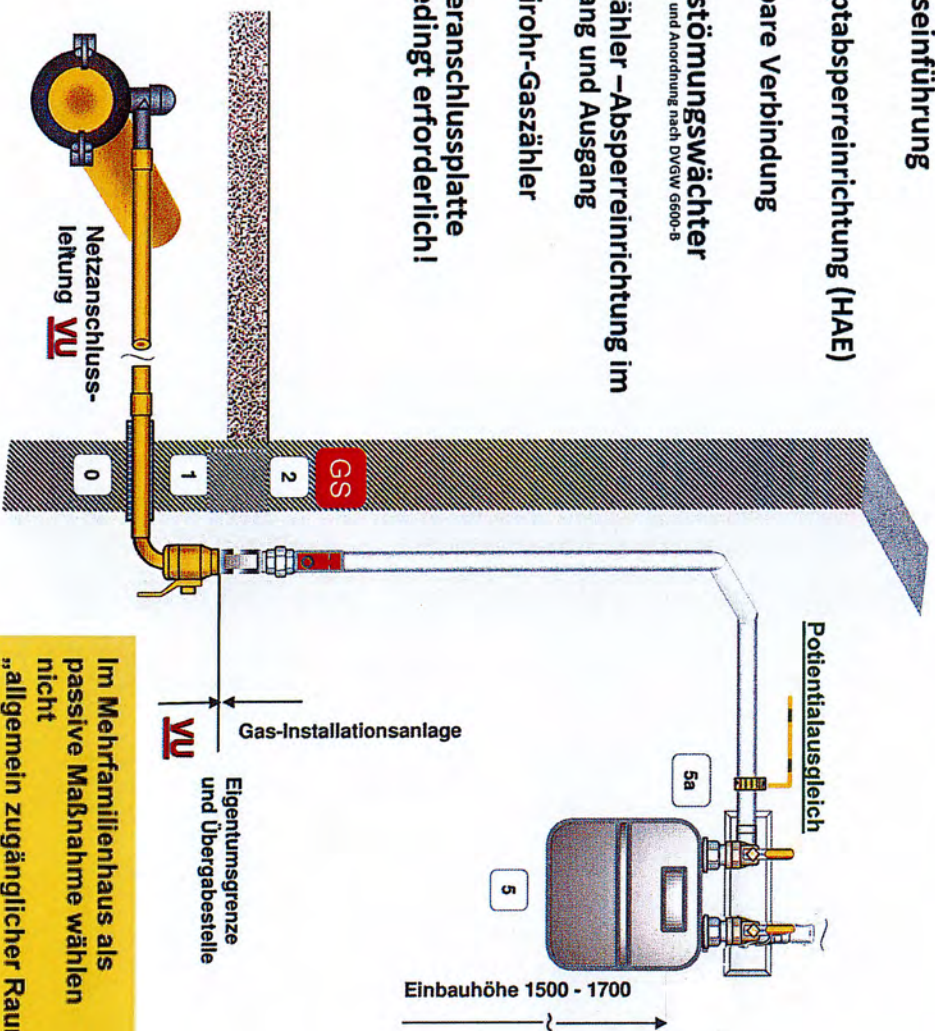

Im Mehrfamilienhaus als passive Maßnahme wählen nicht „allgemein zugänglicher Raum“

Im Ein- und Zweifamilienwohnhaus keine passiven Maßnahmen erforderlich, da kein „allgemein zugänglicher Raum“