

Wasserzählerschacht nach DIN 1988

Viereckschacht 110/110


Schnitt A-A

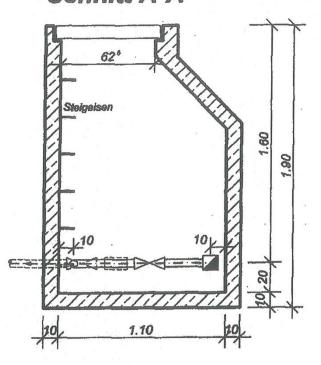

Schnitt B-B

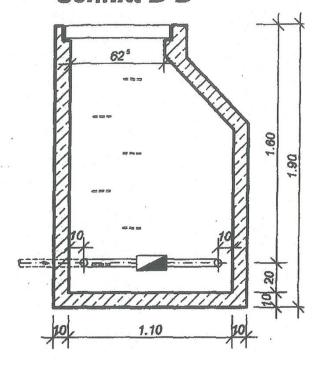

Grundriß

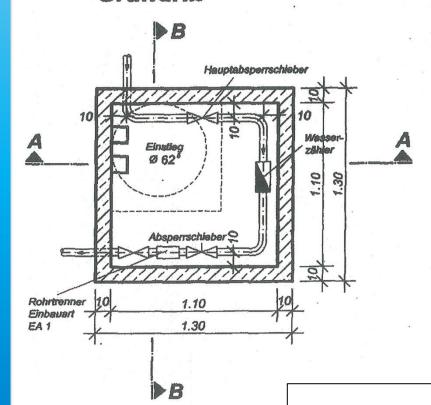

- Maße sind Mindestmaße bei Anschlußleitungen bis DN 50
- 2. Wasserzählerschächte müssen entwässert sein.
- Abwasserleitungen usw. dürfen nicht durch den Schacht geführt wegden.
- Steigeisen sind anzubringen entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften.
- 5. Schachtdeckel müssen die entsprechenden Verkehrslasten sicher aufnehmen können.

Wasserzählerschacht nach DIN 1988

