
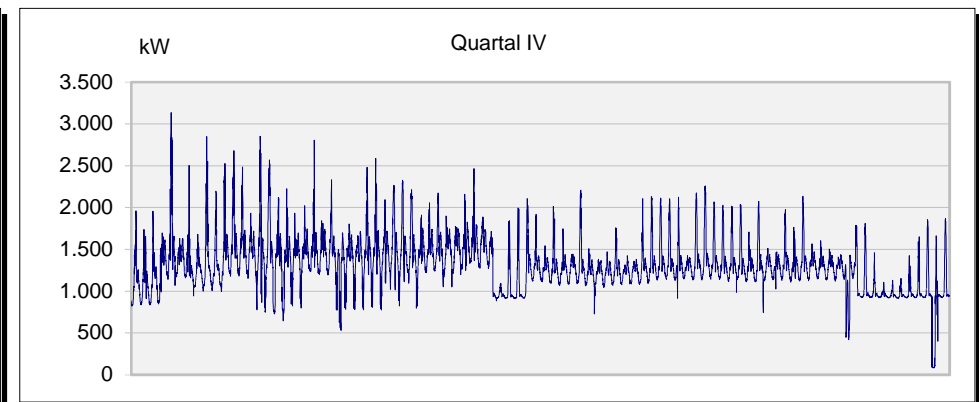
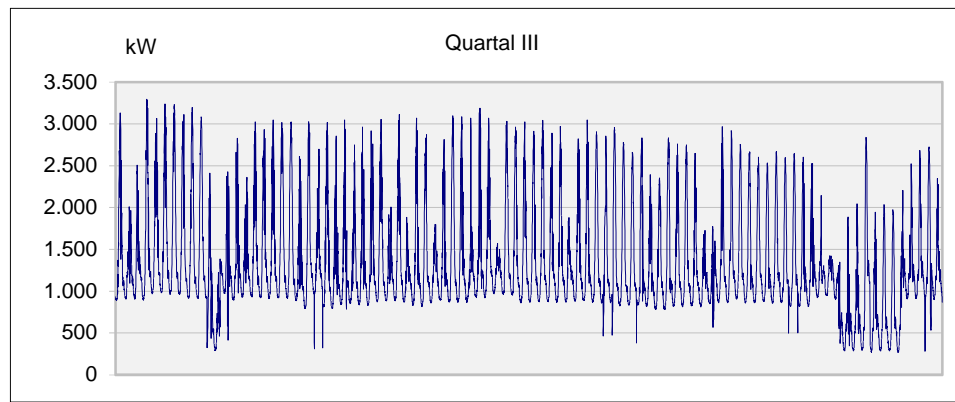
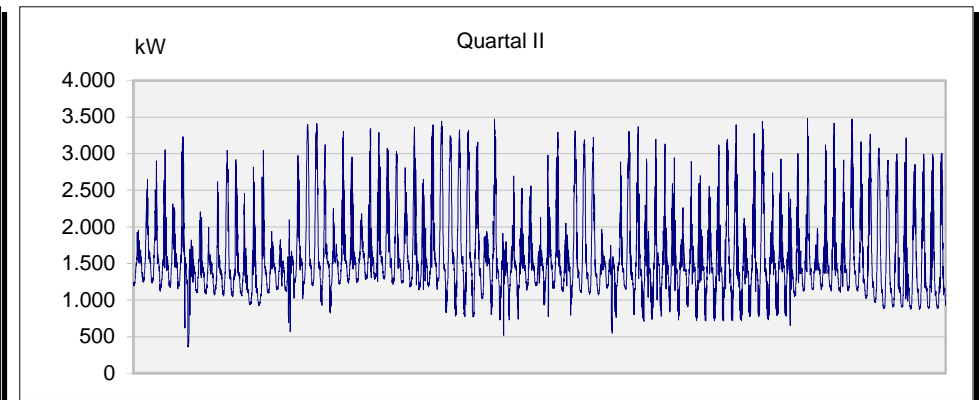


Mittelspannung MS
Summe aller Einspeisungen

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
GJ 2016

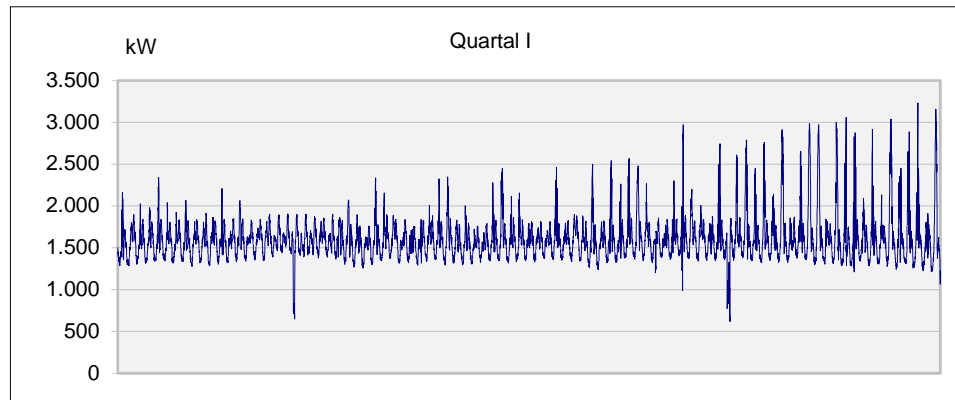

Jahresarbeit	12.836.680 kWh
Höchstleistung	3.480 kW
Datum/Zeit P _{max}	15.06.2016 12:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.