
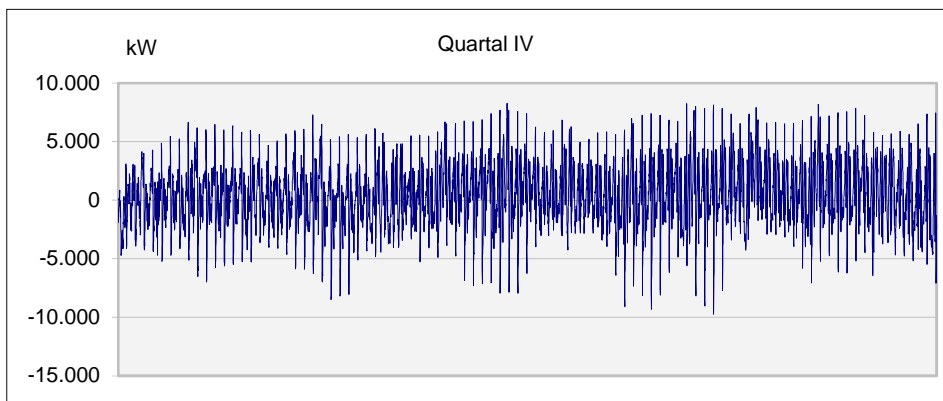
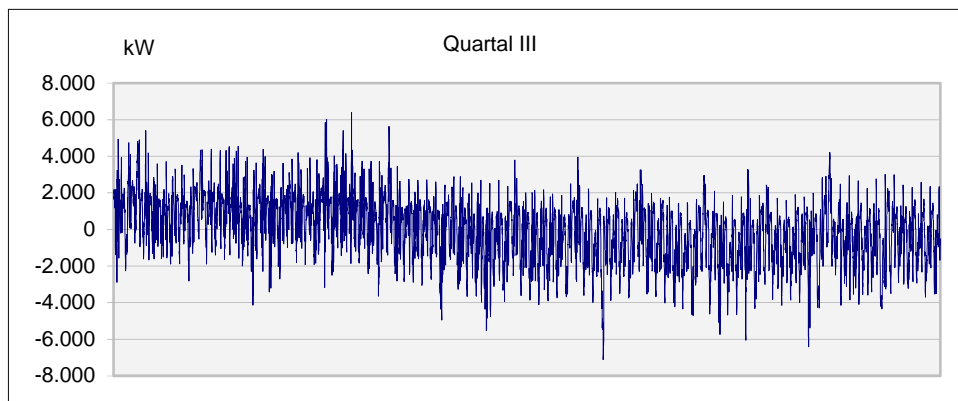
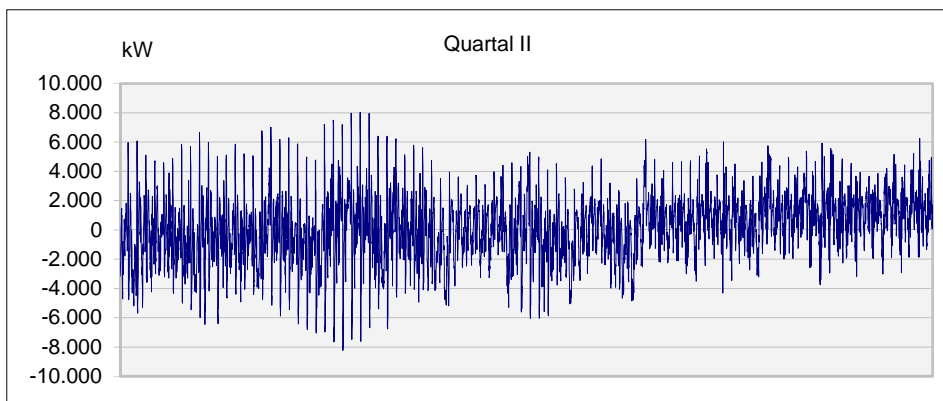


Netzgebiet
Ergebnisse der Differenzbilanzierung

§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
GJ 2016

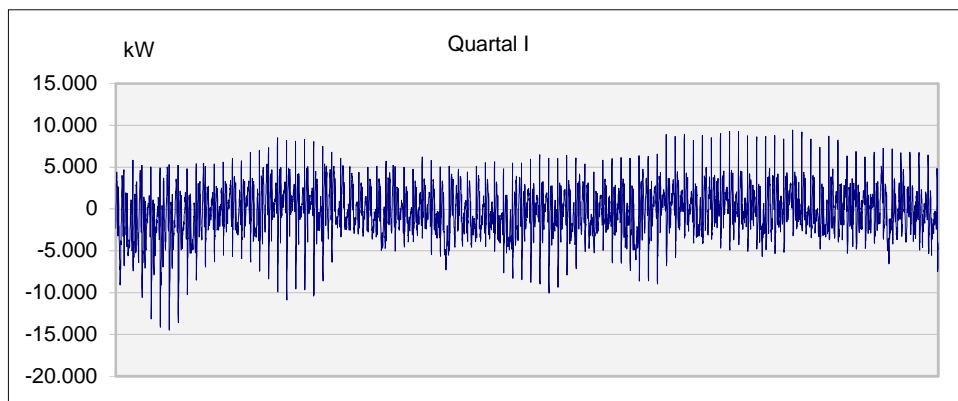

Jahresarbeit	0 kWh
Höchstleistung	9.425 kW
Datum/Zeit P _{max}	15.03.2016 21:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.