
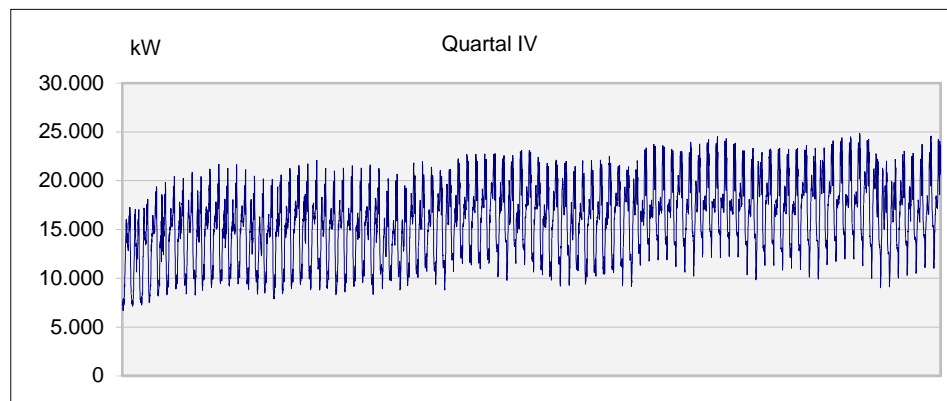
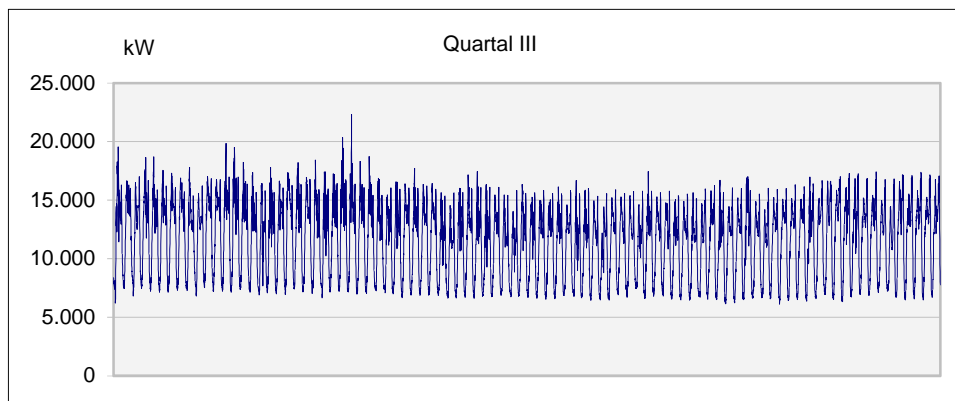
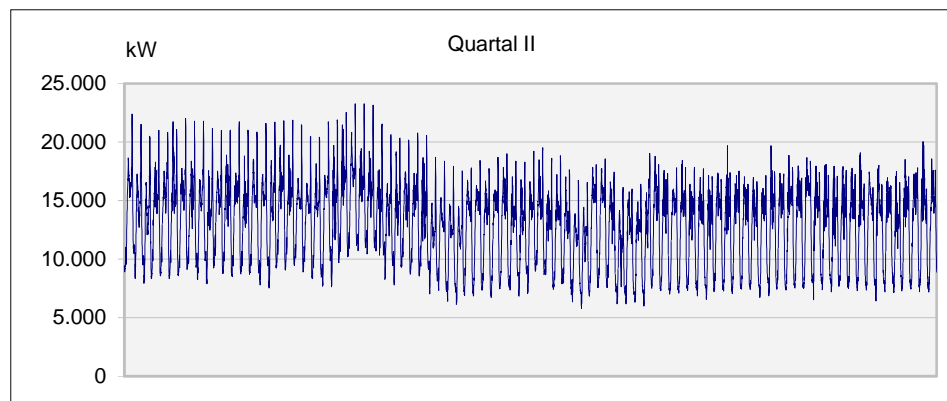


Netzgebiet

Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

GJ 2016

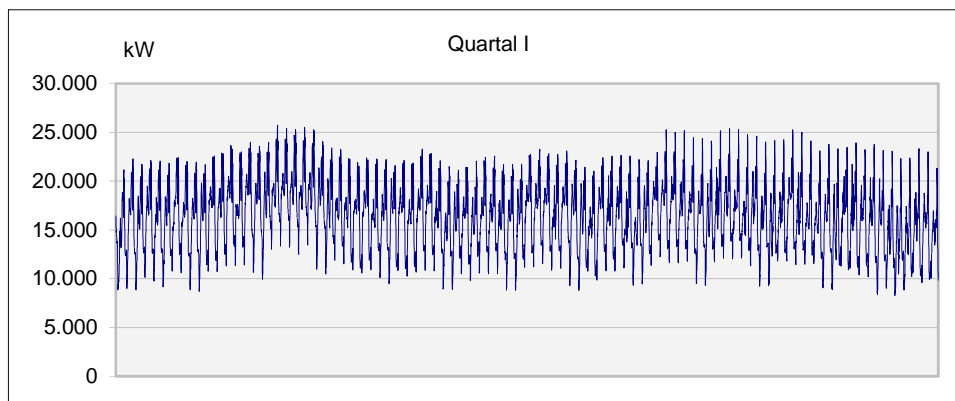

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit | 125.461.369 kWh |
| Höchstleistung | 25.725 kW |
| Datum/Zeit P _{max} | 18.01.2016 21:45 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.