
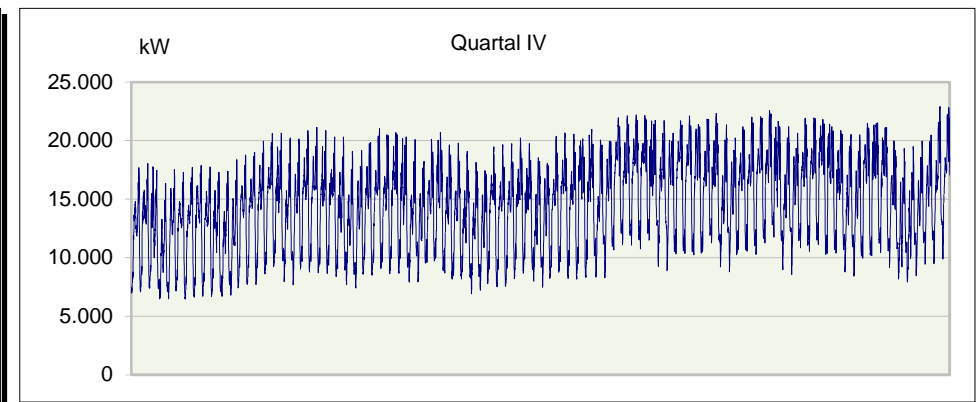
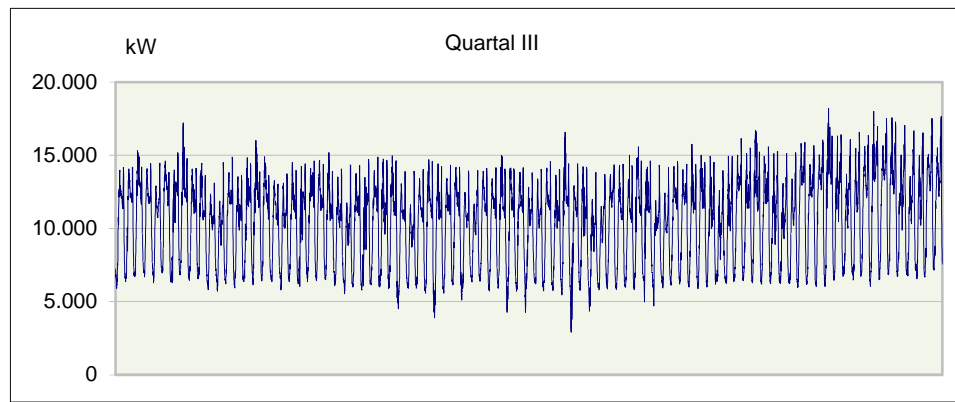
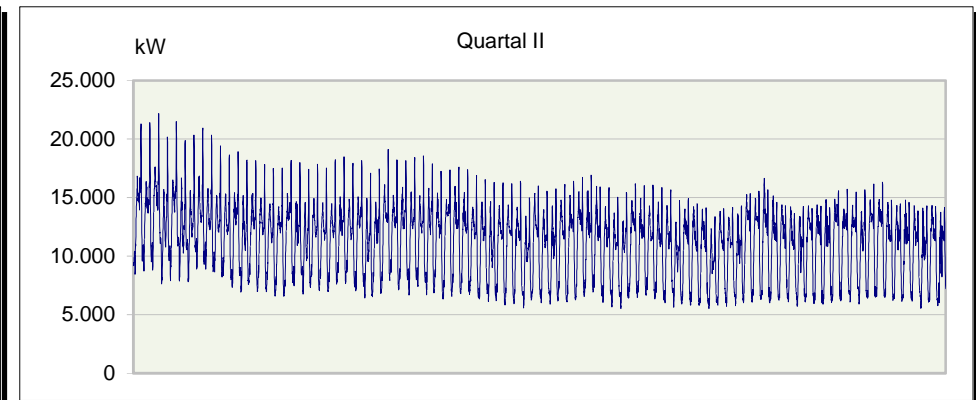


Netzgebiet

Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

GJ 2015

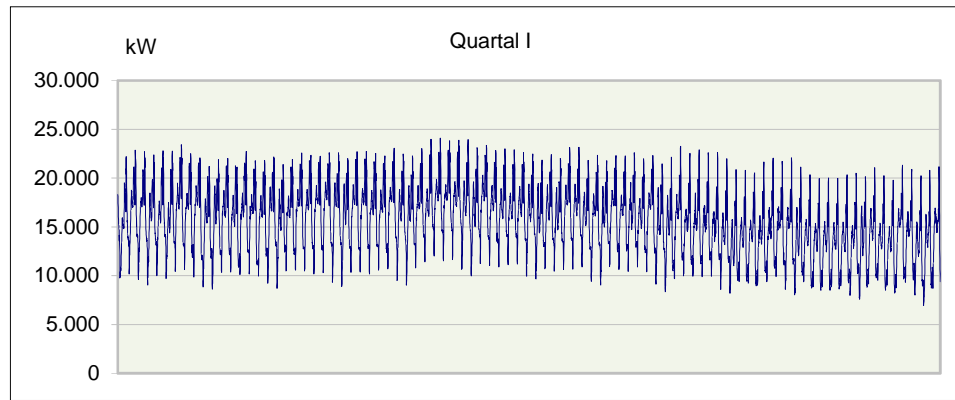

Jahresarbeit	113.336.383 kWh
Höchstleistung	24.092 kW
Datum/Zeit P _{max}	04.02.2015 21:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.