
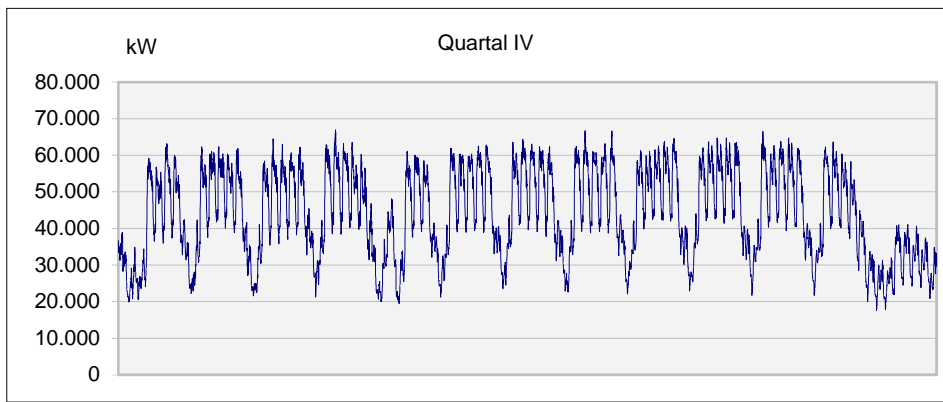
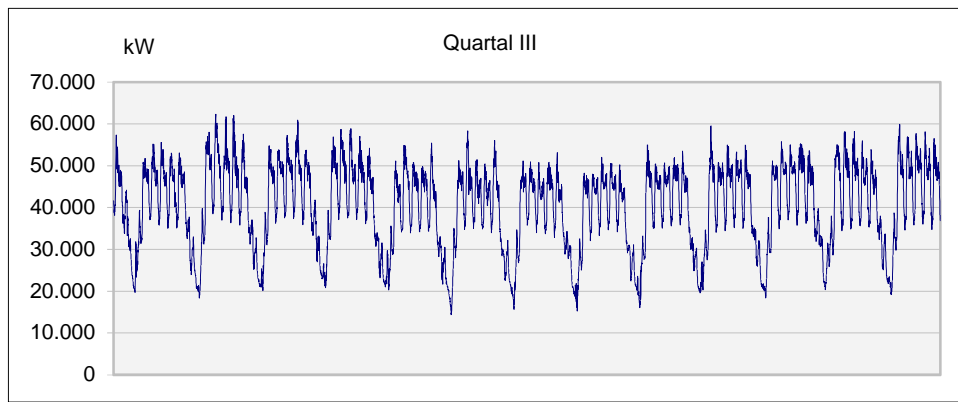
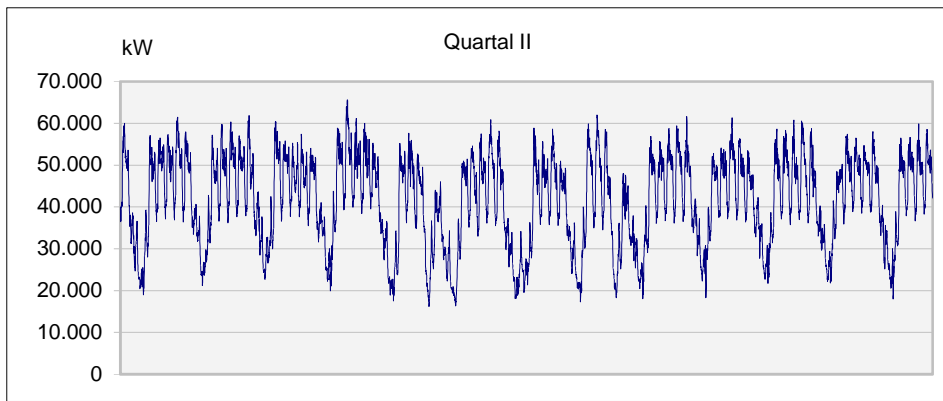


Umspannung HS/MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2016

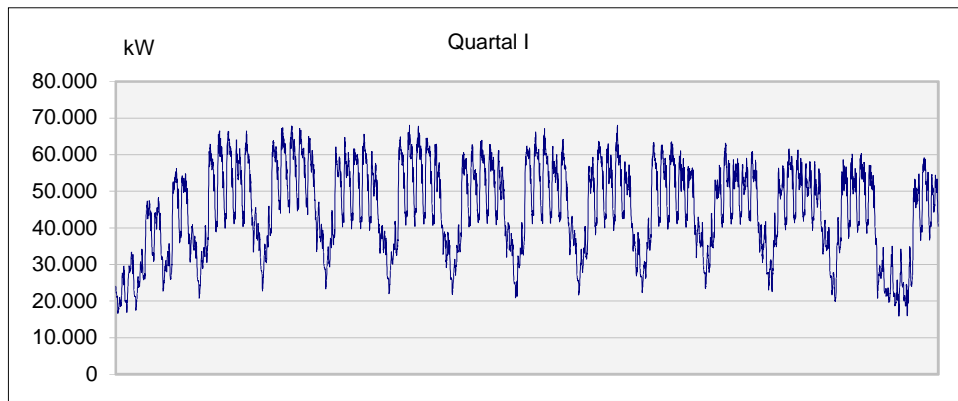

Jahresarbeit	375.420.754 kWh
Höchstleistung	68.050 kW
Datum/Zeit P _{max}	25.02.2016 12:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.